



**Vzduchotechnika
VENTILÁTORY
Předpisy pro měření**

ČSN 12 3061

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Fans. Rules for testing

Tato norma stanoví předpisy pro měření vzduchotechnických veličin všech druhů ventilátorů s průměrem oběžného kola větším než


100 mm. Netýká se ventilátorů bez skříně.

I. NÁZVOSLOVÍ

1. Bod měření (*bod merania*) - určitý bod v průřezu měření - viz obr. 1.

2. Deník o měření (*deník o meraní*) - sešit, do kterého vedoucí měření zakresluje po dobu měření náčrtky a schema zařízení, popřípadě rozmístění měřicích přístrojů, nebo zapisuje různé záznamy o jednání, souvisící s měřením; provádí pomocné výpočty apod. Přílohou deníku o měření jsou zapisovací listy.

3. Diferenční tlak clonky (*diferenčný tlak clonky*) - rozdíl statických tlaků před a za clonkou. Z diferenčního tlaku clonky se počítá objemový průtok vzdušiny - viz obr. 2.

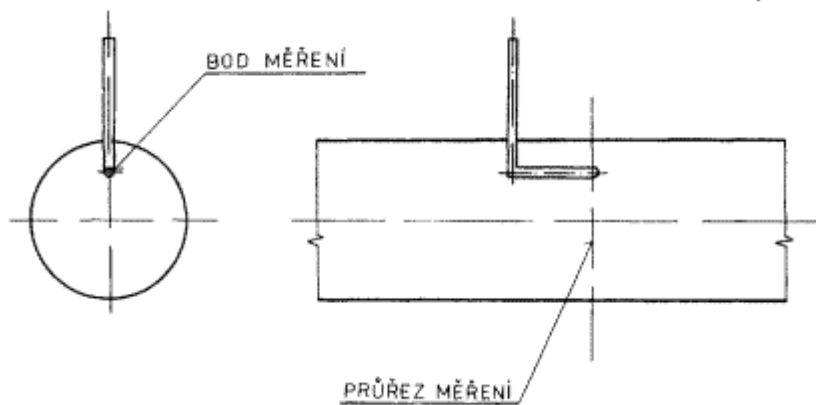

Obr. 1

Dříve ON 12 3061
z 25.3.1976

Účinnost od:
1.11.1987

25005

-- Vynechaný text --