




PRŮCHODNÍ DESKY VNITŘNÍ
pro průchodky a měřicí transformátory
proudu
pro 10 kV
(Rozměry)

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Inside through boards for bushings and current measuring transformers for 10 kV (Dimensions)

Rozměry v mm

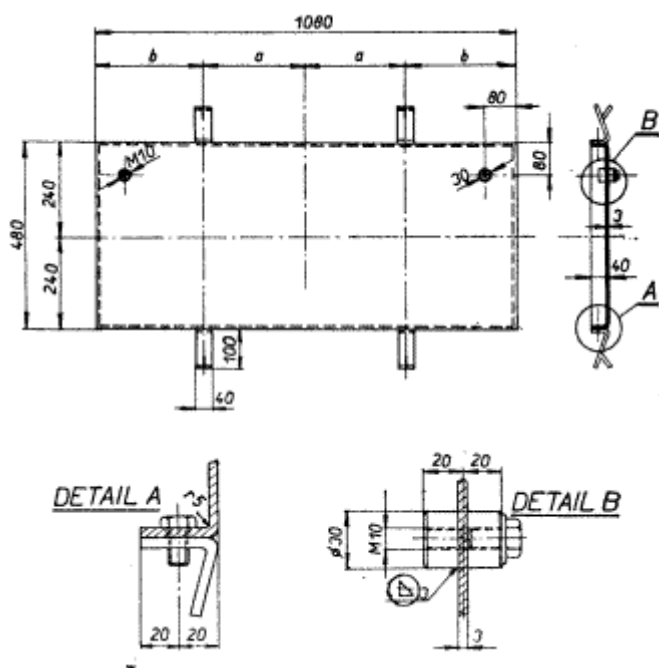

Obr. 1 Průchodní deska vnitřní PDS 10

Označení průchodní desky vnitřní, podlahové se dvěma otvory pro měřicí transformátory NAT 421 pro 1500 A a jedním otvorem pro průchodku SPPC 10/120 a se spárami mezi fázemi.

Průchodní deska PDP 10 B-4-B ČSN 38 1952.1

Poznámka: Průchodní desky podlahové PDP a stěnové PDS se liší příslušenstvím (příchytkami).

Provedení otvorů (B-4-B) je udáno podle tab. 1. Provedení desky se označuje doplňkovou číslicí podle čl. 2.

Nahrazuje ČSN 38 1952
z roku 1959

Platí od:
1.7.1962

03265

-- Vynechaný text --